


**10 KW VE ALTI ÇATI/CEPHE GES BAŞVURU SÜRECİ VE İLERLEME YOL HARİTASI**

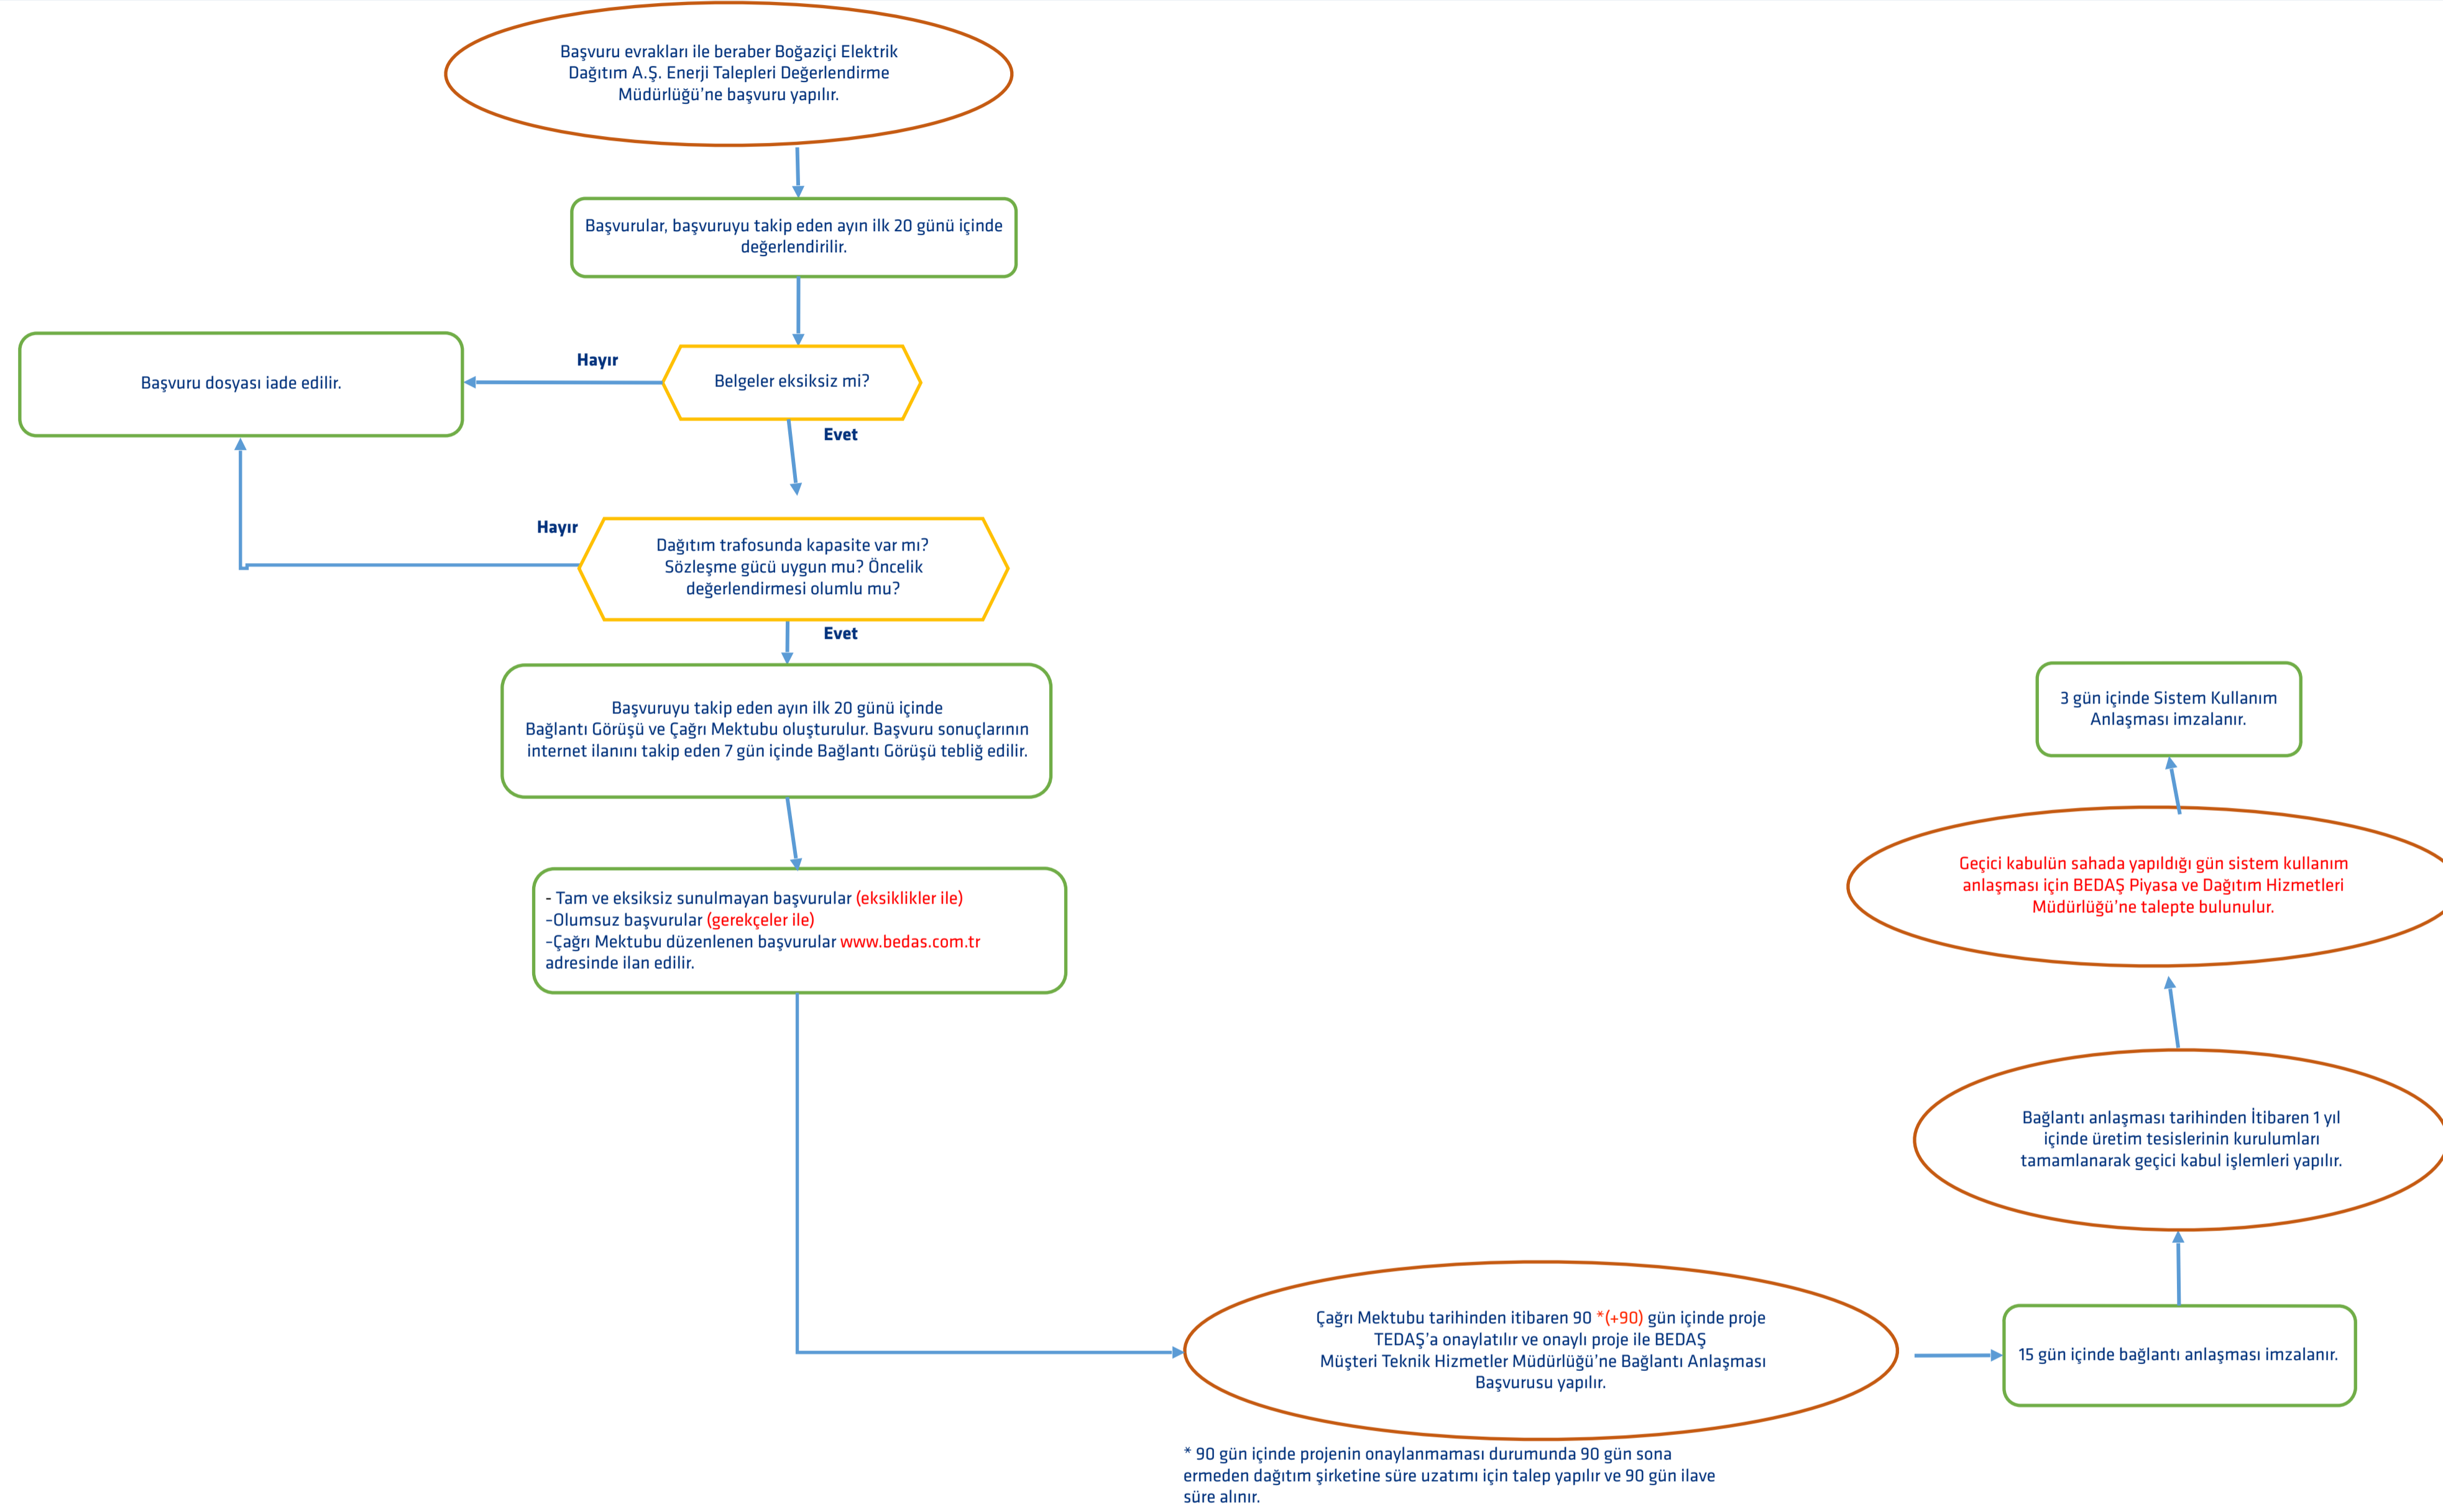

**NOTLAR**

- Bu belge bilgi verme amaçlı olup eksiklikler içerebilir. Resmî belge niteliği taşımamaktadır.
- Usul ve esasta geçmekle birlikte tanımlanmamış diğer terim ve kavramlar ilgili mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir.
- Usul ve esaslarda düzenlenen hususlar dışında yürütülecek iş ve işlemlerde ilgili mevzuat hükümleri uyanınca işlem tesis edilir.
- 10 kw'ı geçmemek kaydıyla tüketim tesisi kurulu gücü kadar başvuru yapılabilir.
- Her bir tüketim tesisi için tek bir başvuru yapılabilir, tüketimleri birleştirerek başvuruda bulunulamaz.
- Tüketim sözleşme gücü 3 kw ve altı hariç ilgili şebeke işletmecisine ait trafolarda transformatör gücünün yansı kadar başvuru alınabilir.
- Üretim ve tüketim tesisleri aynı ölçüm noktasında olmak koşulu ile başvuru yapılabilir.
- Eksik evrak bildirim yapılmayacaktır, eksik veya hatalı başvurular değerlendirmeye alınmadan iade edilecektir.
- Olumsuz sonuçlanan işlemlerin sonunda talep edilmesi halinde başvuru evrakı iade edilir.
- Tüketicinin değişmesi halinde ve yeni tüketici tarafından başvuruda bulunulması halinde geçici kabul şartı aranmaksızın üretim tesisi devredilebilir.
- Başvurular Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Enerji Talepleri Değerlendirme Müdürlüğü, Taksim lokasyonuna yapılacaktır.
- Tüketicinin değişmesi halinde ve yeni tüketici tarafından başvuruda bulunulması halinde geçici kabul şartı aranmaksızın üretim tesisi devredilebilir.

**Sembolizasyon**

- Başvuru sahibinin sorumluluğunda olan süreçler
- Dağıtım şirketinin sorumluluğunda olan süreçler
- ◇ Şartlı süreçler